

Wijzigingen in PowerPointpresentatie Coördinator/hoofd bhv, 2022

Algemeen

- De Inspectie SZW is gewijzigd in Arbeidsinspectie

Slide 4

Waarom bedrijfshulpverlening?

- Wettelijke noodzaak
- Morele noodzaak
 - Bedrijfscontinuïteit
 - Verzekering
 - Imagoschade

Waar gaat het om?

- 2016: 150 miljoen branden
- 50% bedrijven gaat failliet na een grote brand
- Bedrijfsongevallen

is vervangen door:

Waarom bedrijfshulpverlening?

- Wettelijke noodzaak
- Morele noodzaak
 - Bedrijfscontinuïteit
 - Verzekering
 - Imagoschade

Aantal bedrijfsbranden in de afgelopen 5 jaar

Jaar	Aantal
2016	4.166 x
2017	5.894 x
2018	4.174 x
2019	4.169 x
2020	3.617 x

Meest voorkomende oorzaken

- Brandstichting
- Kortsluiting
- Menselijk handelen

Arbeidsongevallen in beeld

Slide 5 en 6

Waarom?

- Wettelijke verplichting
- Morele noodzaak
 - Bedrijf
 - Verzekering
 - Imagovraagstuk

AANTAL SLACHTOFFERS VAN ARBEIDSONGEVALLEN IN TOP 3 RISICOSECTOREN PER 100.000 WERKNEMERS

Risicosector	Aantal slachtoffers per 100.000 werknemers
1 AFVALBEHEER	167
2 BOUW/WERKVERBOD	158
3 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ	97

SLACHTOFFER VAN ARBEIDSONGEVALLEN PER 100.000 WERKNEMERS NAAR LEEFTIJD

Leeftijd	Aantal slachtoffers per 100.000 werknemers
2 15 TOT 24 JAAR	36
3 35 TOT 64 JAAR	36
1 65 JAAR EN OUDER	39

DATA: ARBOSTATISTIEK, WERKGEZONDHEIDSONDERZOEK

mi bhv
MILIEU- en BRANDVEILIGHEID

ARBEIDSONGEVALLEN IN BEELD

VERLOREN WERKTOEGANGEN DORDE WERKONTOINGEVALLEN

2019

- 66% (2018: 66%)
- 25% (2018: 25%)
- 5% (2018: 5%)

ARBEIDSONGEVALLEN

2018 2019

4309 4479

ONGEVALLEN PER SECTOR

Per sector: landbouw, visserij, bosbouw, landbouw, visserij, bosbouw, landbouw, visserij, bosbouw

ARBEIDSONGEVALLEN PER WERKTOEGANGEN DORDE WERKONTOINGEVALLEN

2015-2019

- 67
- 45
- 10

ONGEVALLEN PER TOEGANG

2019

- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100

ONGEVALLEN PER TOEGANG

2019


- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100

ONGEVALLEN PER TOEGANG


2019

- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100


Nieuwe slide 6 over branden

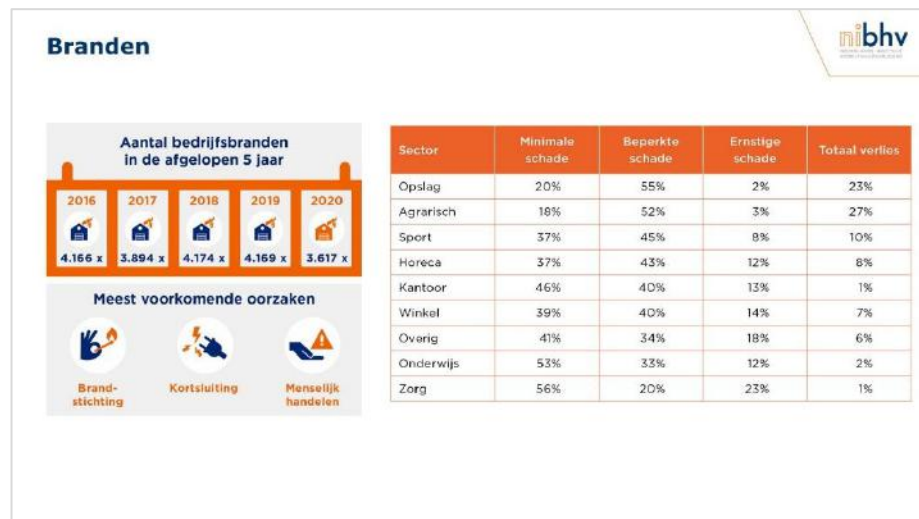


Slide 8: De regelgeving WABO en BOR zijn opgegaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Wet milieubeheer is opgegaan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

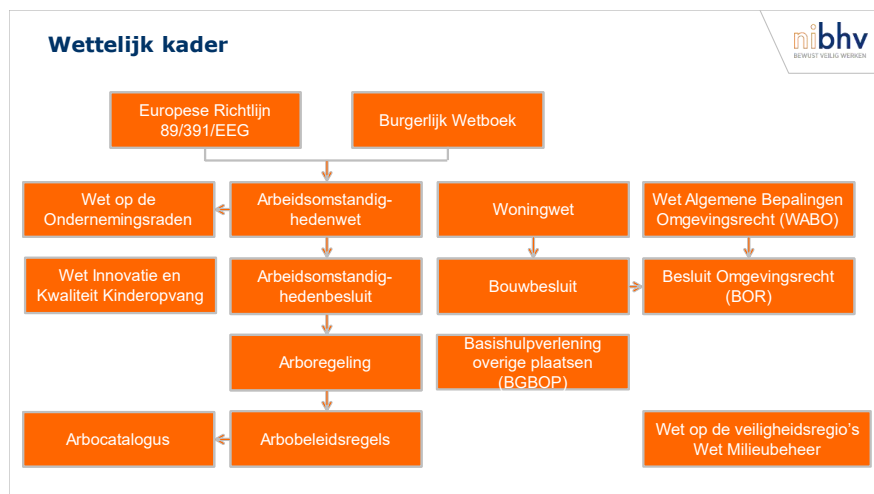

is vervangen door:

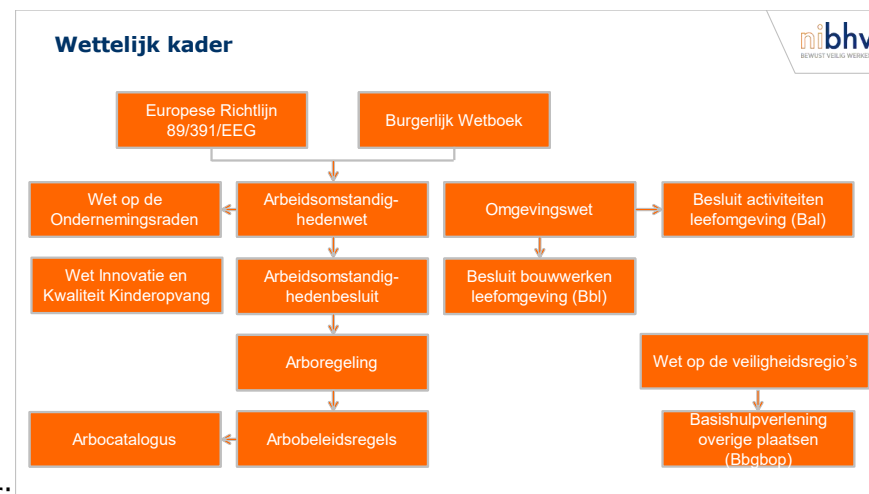

Slide 48 In het schema zijn Woningwet en Bouwbesluit vervangen door de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

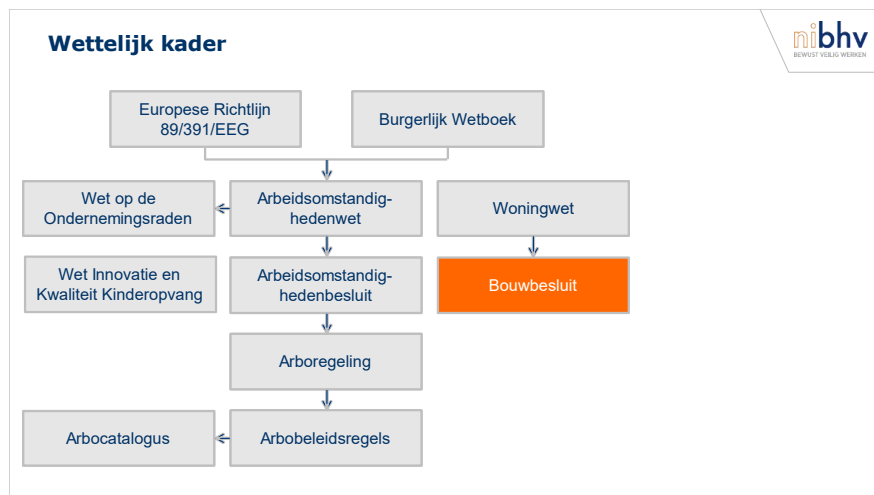

Slide 49 De term 'bouwkundige brandveiligheid' op de oude slide klopte niet. Het betreft namelijk installatietechnische eisen en eisen die te maken hebben met brandveilig gebruik.

Bouwbesluit: brandveilig gebruik van het gebouw	Bbl: brandveilig gebruik van het gebouw
- Artikel 6.3 Noodverlichting - Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie - Artikel 6.21 Rookmelder - Artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan - Artikel 6.24 Vluchrouteaanduidingen - Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes - Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren - Artikel 6.28 Brandslanghaspels - Artikel 6.31 Blustoestellen	Bestaande bouwwerken (hoofdstuk 3) Nieuw te bouwen bouwwerken (hoofdstuk 4) Gebruik van bouwwerken (hoofdstuk 6) - Artikel 3.101 / 4.195 Noodverlichting - Artikel 3.115 / 4.208 Brandmeldinstallatie - Artikel 3.117 / 4.211 Rookmelder - Artikel 3.119 / 4.213 Ontruimingsalarminstallatie - Artikel 3.120 / 4.215 Vluchrouteaanduidingen - Artikel 3.121, 3.122 / 4.216, 4.217 Deuren in vluchtroutes - Artikel 3.123 / 4.218 Zelfsluitende deuren - Artikel 4.220 Brandslanghaspels - Artikel 3.127 / 4.223 / 6.35 Blustoestellen - Artikel 6.20 Ontruimingsplan
- Artikel 6.33 Aanduiding blusmiddelen - Eisen en hulpmiddelen t.a.v. hulpverleningsdiensten - Voorschriften inzake het gebruik (verbod op open vuur, vastzetten zelfsluitende deuren, aankleding, gevaarlijke stoffen) Bouwkundige brandveiligheid	- Artikel 3.127 / 4.220 / 4.223 Aanduiding blusmiddelen - Eisen en hulpmiddelen t.a.v. hulpverleningsdiensten - Voorschriften inzake het gebruik (verbod op open vuur, vastzetten zelfsluitende deuren, aankleding, gevaarlijke stoffen) Installatietechnische brandveiligheid / brandveilig gebruik

is vervangen door:

Slide 50 Het artikelnummer is gewijzigd, het betreft artikel 6.20 uit Bbl, hoofdstuk 6.

Hulp bij ontruiming bij brand	Hulp bij ontruiming bij brand
Artikel 7.11a. Hulp bij ontruiming bij brand Lid 1 In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Lid 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak of met zorg op afroep, als bedoeld in bijlage I.	Artikel 6.20 Ontruiming bij brand Lid 1 In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115 en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 6.7 is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Lid 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak of met zorg op afroep.

is vervangen door:

Slide 51 De regelgeving uit het Bouwbesluit is gewijzigd in het Bbl.

Bouwbesluit: gebruiksmelding 	Bbl: gebruiksmelding 
Artikel 1.18 Gebruiksmeldingsplicht Lid 1 Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding: a. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien: 1. daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of 2. toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 gegeven voorschrift, en b. een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur Lid 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist	Artikel 6.7 Gebruiksmelding Lid 1 Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen zonder dit ten minste vier weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk te melden. Lid 2 Het eerste lid is alleen van toepassing, als in het bouwwerk meer personen aanwezig zijn dan in tabel 6.6 is aangegeven. Voorbeelden: - Woonfunctie voor kamergewijze verhuur - Woonfunctie voor zorg - 10 personen: o.a. bijeenkomstfunctie voor kinderen < 12 jaar - 50 personen: o.a. andere bijeenkomstfuncties - 150 personen: kantoorfunctie en industrie functie

is vervangen door:

Slide 56 ia nu slide 54 BGBOP is gewijzigd in Bbgbop en regels meldingsplicht zijn gewijzigd.

Besluit Brandveilig Gebruik en de Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP) (2) 	Besluit Brandveilig Gebruik en de Basishulpverlening Overige Plaatsen (Bbgbop) (2) 
Doelstelling is landelijk uniforme regeling • Uitwerking artikel 3, derde lid van Wet Veiligheidsregio's • Het besluit beschrijft welke regels voor welke situaties gelden • Uitgangspunt is dat regels niet zwaarder zijn dan nodig en dat ze leiden tot beperking van administratieve last voor bedrijven Meldingsplicht • Besluit kent enkel een meldingsplicht • Eisen voor de meldingsplicht komen in belangrijke mate overeen met de eisen uit het Bouwbesluit 2012 • Alleen bij verblijfsruimte wordt groter aantal personen gehanteerd	Doelstelling is landelijk uniforme regeling • Uitwerking artikel 3, derde lid van Wet Veiligheidsregio's • Het besluit beschrijft welke regels voor welke situaties gelden • Uitgangspunt is dat regels niet zwaarder zijn dan nodig en dat ze leiden tot beperking van administratieve last voor bedrijven Meldingsplicht • Besluit kent enkel een meldingsplicht voor o.a. • Verblijfsruimten waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft • Verblijfsruimten voor meer dan 150 personen tegelijk

is vervangen door: